



КРАНЫ ШАРОВЫЕ

ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
ЛЕГИРОВАННОЙ
И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2015

WWW.CHSGS.RU





СОДЕРЖАНИЕ

О компании	1
Применение, управление	2
Условное обозначение	3
Конструкция, материалы шарового крана LD	4
Материалы основных деталей	4
Уплотнение соединений	5
Кран стандартнопроходной, с фланцевым соединением	6
Кран полнопроходной, с фланцевым соединением	7
Кран стандартнопроходной, с приварным соединением	8
Кран полнопроходной, с приварным соединением	9
Кран стандартнопроходной, с муфтовым соединением	10
Кран полнопроходной, с муфтовым соединением	11
Кран для спуска воздуха	12
Кран с комбинированным соединением	13
Кран стандартнопроходной, с удлиненным штоком	14
Кран полнопроходной, с удлиненным штоком	15
Кран с механическим редуктором	16
Инструкция по установке редуктора	17
Технические характеристики электроприводов	18
Кран регулирующий LD Regula	20
Руководство по эксплуатации	21
График зависимости «давление-температура» для системы уплотнения	22
Декларация о соответствии	23
Разрешения стран СНГ	24

О КОМПАНИИ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» – крупнейший на Урале производитель шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под торговой маркой LD.

Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах.

Номенклатура Шаровых кранов LD включает условные диаметры (DN) от 15 до 700 мм, а также условное давление (PN) от 1,6 МПа до 4,0 МПа.

В зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды Шаровые краны LD изготавливаются из следующих марок стали:

- Шаровые краны LD из Ст.20
- Шаровые краны LD из стали 09Г2С
- Шаровые краны LD из стали 12Х18Н10Т

В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие основные типы Шаровых кранов LD:

- КШ.Ц.Ф. – фланцевое присоединение по ГОСТ 12815-80
- КШ.Ц.П. – приварное присоединение
- КШ.Ц.М. – муфтовое (резьбовое) присоединение
- КШ.Ц.К. – комбинированное присоединение

Высокое качество Шаровых кранов LD обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 54808-2011.


В зависимости от исполнения Шаровые краны LD могут быть использованы как в умеренном, так и в холодном климате (У категории 1 и ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69).

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» уделяет большое внимание работе с регионами. Созданная в 2005 году дилерская программа продвижения Шаровых кранов LD помогает обеспечить потребность в надежной запорной трубопроводной арматуре широкого спектра конечных потребителей и оптовых операторов рынка трубопроводной арматуры вне зависимости от географического расположения.

Шаровые краны LD имеют обозначение КШ.Ц.Ф., КШ.Ц.П., КШ.Ц.М. Правообладателем данных товарных знаков является ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой». Любое использование данных товарных знаков другими производителями является незаконным.

Продукция и разработки компании ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» защищены патентами. Информация представленная в данном каталоге является интеллектуальной собственностью компании.

Частичная или полная перепечатка допускается только с разрешения правообладателя.

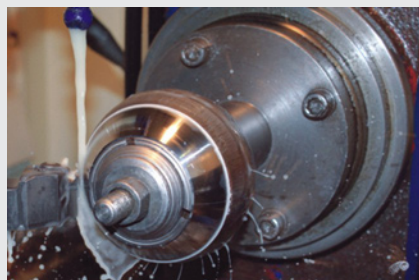



ПРИМЕНЕНИЕ

Шаровые краны LD относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:

- нефтеперерабатывающей промышленности
- жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда: нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей.

Рабочие среды кранов из нержавеющей марки стали – по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Рабочее давление: до 4,0 МПа.

Температура рабочей среды: от - 60 °С до + 200 °С

(в зависимости от климатического исполнения изделия)

Температура окружающей среды: от - 60 °С до + 60 °С

(в зависимости от климатического исполнения изделия)

УПРАВЛЕНИЕ

Управление Шаровым краном LD можно осуществлять с помощью ручки, редуктора, пневмопривода, электропривода - непосредственно или дистанционно.

ИСПЫТАНИЯ

На испытательных стендах с перегрузкой PN в 1,5 раза, согласно ГОСТ 54808-2011 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов»:

на герметичность воздухом Рпр 6 кгс/см² при t + 20°С;

на прочность и плотность водой:

- для PN 1,6 МПа - 24 кгс/см²
- для PN 2,5 МПа - 38 кгс/см²
- для PN 4,0 МПа - 60 кгс/см²

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Паспорт на каждый кран
- Спецификация к паспорту на каждый кран
- Руководство по эксплуатации
- Комплект разрешительных документов (заверенные копии)

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОД

Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.

МАРКИРОВКА ШАРОВЫХ КРАНОВ LD

- 1 - товарный знак завода-производителя,
- 2 - условное обозначение шарового крана,
- 3 - проходное сечение,
- 4 - дата изготовления шарового крана,
- 5 - контактный телефон завода-производителя,
- 6 - условный диаметр и условное давление шарового крана,
- 7 - материал корпуса шарового крана,
- 8 - серийный номер партии шарового крана,
- 9 - максимально допустимая температура рабочей среды.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ОБОЗНАЧЕНИЕ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ LD

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

КШ.	Ц.	Х.	Х.	ХХ.	ХХ.	ХХ.
Исполнение корпуса:						
цельносварной –		Ц				
Исполнение по присоединению к трубопроводу:						
фланцевое.....		Ф				
под приварку.....		П				
муфтовое.....		М				
цапковое.....		Ц				
комбинированное.....		К				
штуцерное.....		Ш				
		С*				
Управление:						
ручное –		нет обозначения				
ручное с редуктором –		Р				
под электропривод –		Э				
Условный диаметр:						
DN, мм						
Условное давление:						
PN, Па						
Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей среды						

* Шаровой кран для спуска воздуха

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНЕЙ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ


Вариант исполнения	Обозначение	Основные применяемые стали
Коррозионностойкое	01	12X18H10T
Обычное	02	Сталь 20, подвижные части – 20Х13
Хладостойкое	03	09Г2С, подвижные части – 20Х13

- Пример условного обозначения стандартнопроходного Шарового крана LD фланцевого присоединения DN 80 с эффективным диаметром 70 мм, PN 1,6 МПа с ручным управлением с корпусом из стали 20: КШ.Ц.Ф.080/070.016.02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное давление, МПа	1,6; 2,5; 4,0	Класс герметичности затвора	класс «А» по ГОСТ 54808-2011
Температура рабочей среды	от -40 °С до +200 °С (для исп. 02) от -60 °С до +200 °С (для исп. 01, 03)	Полный ресурс	10 000 циклов
Климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150-69	«У» (исполнение 02) или «ХЛ» (исполнение - 01, 03)	Полный срок службы	более 25 лет

КОНСТРУКЦИЯ ШАРОВОГО КРАНА LD

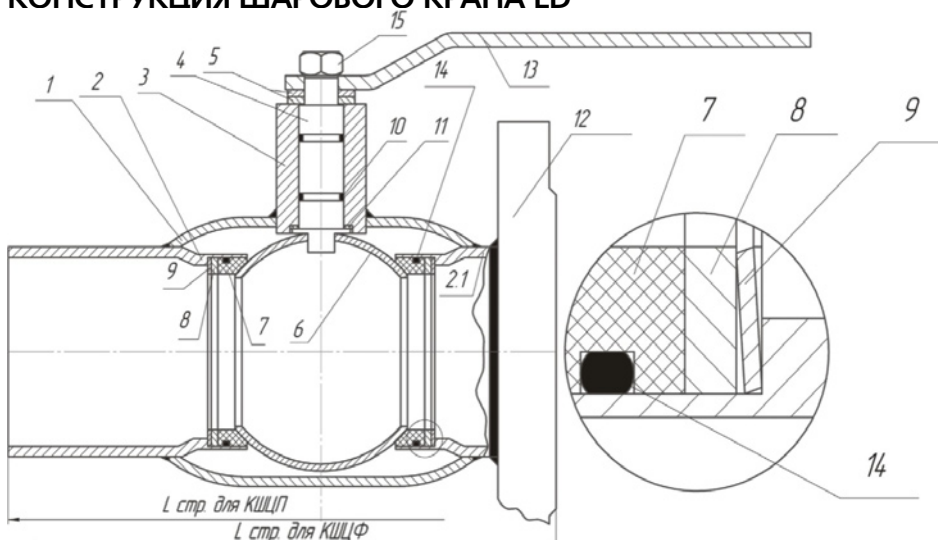


МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Название деталей	У категории 1 по ГОСТ 15150-69	ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69	
		Углеродистая	Легированная	Коррозионностойкая
1	Корпус	Ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
2	Патрубок для крана под приварку	Ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
2.1	Патрубок для фланцевых кранов	Ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
3	Горловина	Ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
4	Шток	20Х13	20Х13	12Х18Н10Т
5	Шайба ограничительная	Ст.20	Ст.20	Ст.20
6	Шаровая пробка	20Х13, AISI 409, AISI 304	20Х13, AISI 409, AISI 304	12Х18Н10Т
7	Седло	Ф-4К20	Ф-4К20	Ф-4К20
8	Кольцо опорное с отбортовкой	08Х13	08Х13	12Х18Н10Т
9	Пружина тарельчатая	65Г	65Г	12Х18Н10Т
10	Уплотнение узла горловины	Фторсилоксановый эластомер	Фторсилоксановый эластомер	Фторсилоксановый эластомер
11	Уплотнительное кольцо	Ф-4К20	Ф-4К20	Ф-4К20
12	Фланец	Ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
13	Рукоятка	Ст.3	Ст.3	Ст.3
14	Уплотнительное кольцо круглого сечения	Фторсилоксановый эластомер	Фторсилоксановый эластомер	Фторсилоксановый эластомер
15	Гайка	Ст.20	Ст.20	Ст.20

УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ


УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ «ШТОК–ГОРЛОВИНА»

Шаровая пробка изготавливается методом холодной штамповки с фрезеровкой отверстия под бурт штока, несколько превышающей линейные размеры бурта. Это сделано для того, чтобы при работе с рабочими средами типа нефти, ГСМ, бензина и подобных, которые, находясь в закрытом пространстве (в данном случае – пространство между внутренней частью корпуса и шаром), могут расширяться вследствие высокой наружной температуры трубопровода и оказывать негативное влияние на работу шарового крана.

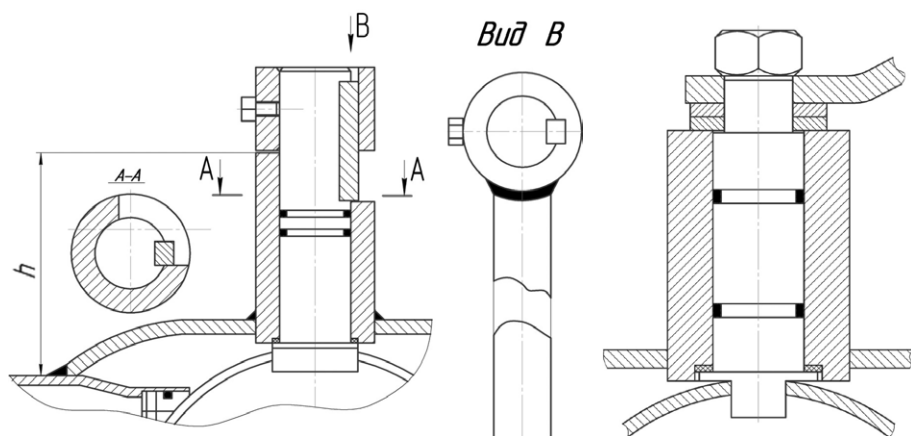

УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ «СЕДЛО – ШАРОВАЯ ПРОБКА»

Уплотнение «по шару» всех типов Шаровых кранов LD предусматривает наличие системы вторичных, дублирующих уплотнений на фторопластовом седле в виде кольца круглого сечения из фторсилоксанового эластомера. Кроме того на кранах предусмотрено дополнительное подпружинивание седла (тарельчатые пружины). Таким образом Шаровые краны LD сохраняют уплотняющие характеристики в обоих направлениях.

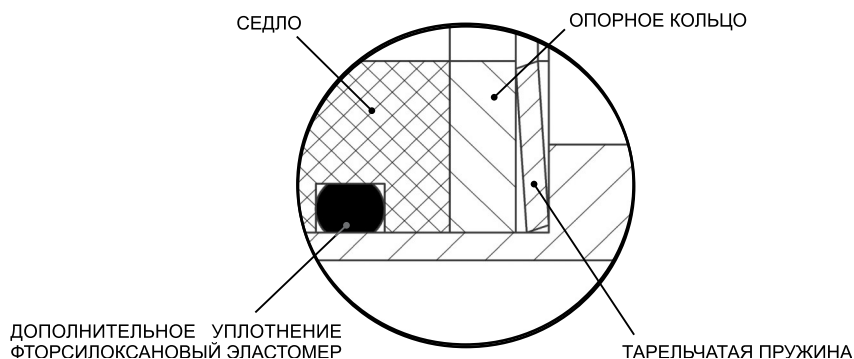

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 700: AISI 409

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:

фторопласт-Ф4К20

Уплотнение шара: фторопласт – Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера



УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 - 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 - 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300 - 700: механический редуктор в комплекте

Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

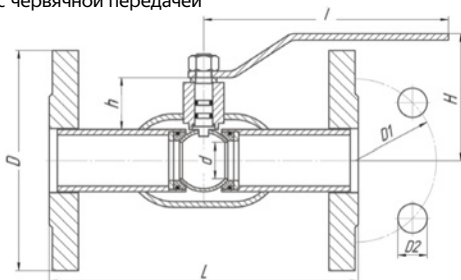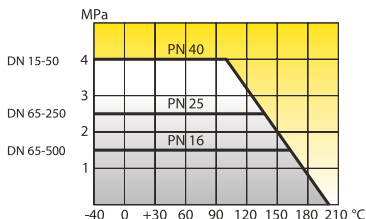

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	D	D1	D2	n отв	h	H	I	L	Вес, кг
15	40	11110159402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.015.040.02	10	95	65	14	4	23	72	170	120	1,8
20	40	11110209402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.020.040.02	15	105	75	14	4	23	72	170	120	2,2
25	40	11110259402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.025.040.02	18	115	85	14	4	21	75	170	140	2,7
32	40	11110329402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.032.040.02	24	135	100	18	4	21	75	170	140	3,7
40	40	11110409402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.040.040.02	30	145	110	18	4	44	92	235	165	4,6
50	40	11110509402MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.050.040.02	40	160	125	18	4	44	100	235	180	6,1
65	16	11110659162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.065.016.02	49	180	145	18	4	44	110	235	200	8,4
65	25	11110659252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.065.025.02	49	180	145	18	4	44	110	235	200	8,4
80	16	11110809162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.080/070.016.02	63	195	160	18	4	60	141	335	210	11,2
80	25	11110809252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.080/070.025.02	63	195	160	18	8	60	141	335	210	12
100	16	11111009162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.100/080.016.02	75	215	180	18	8	60	150	335	230	15
100	25	11111009252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.100/080.025.02	75	230	190	22	8	60	150	335	230	15
125	16	11111259162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02	100	245	210	18	8	94	195	525	350	27,7
125	25	11111259252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.125/100.025.02	100	270	220	26	8	94	195	525	350	28,5
150	16	11111509162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.150/125.016.02	125	280	240	22	8	98	210	525	380	36
150	25	11111509252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.150/125.025.02	125	300	250	26	8	98	210	525	380	37
200	16	11112009162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.200/150.016.02	148	335	295	22	12	84	225	625	450	56
200	25	11112009252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.200/150.025.02	148	360	310	26	12	84	225	625	450	57
250	16	11112529162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.250/200.016.02	200	405	355	26	12	100	270	625	530	83
250	25	11112529252MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.250/200.025.02	200	425	370	30	12	100	270	625	530	85
300*	16	11113009162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.300/250.016.02	240	460	410	26	12	167	634	-	750	155
350*	16	11113509162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.350/300.016.02	300	520	470	26	16	196	690	-	750	276
400*	16	11114009162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.400/305.016.02	300	580	525	30	16	196	690	-	870	340
500*	16	11115009162MULD0000000000	КШ.Ц.Ф.500/400.016.02	390	710	650	33	20	170	870	-	990	610
600*	16	11116009162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.600/500.016.02	500	840	770	36	20	970	217	-	1173	900 (1030)**
600*	25	11116009252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.600/500.025.02	500	840	770	39	20	970	217	-	1173	920 (1050)**
700*	16	11117009162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.700/600.016.02	600	910	840	36	24	1065	270	-	1376	1160 (1290)**
700*	25	11117009252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.700/600.025.02	600	960	875	42	24	1065	270	-	1376	1245 (1375)**

* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

** Вес с редуктором Q16000 S (Вес с редуктором Q24000 S).

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
(исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 600: AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:

фторопласт-Ф4К20

Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсиликонового эластомера





УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 - 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 - 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250 - 600: механический редуктор в комплекте

Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

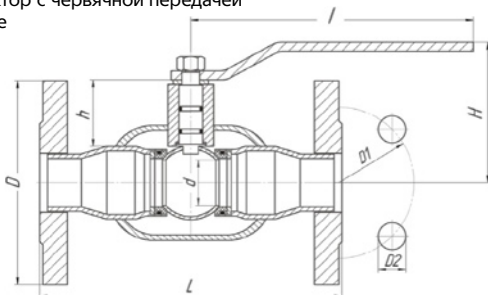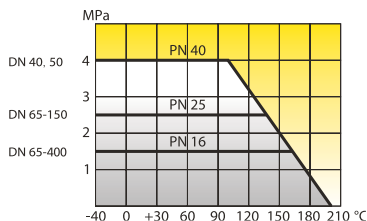

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	D	D1	D2	n отв	h	H	I	L	Вес, кг
15	40	11110150402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.015.040.02	15	95	65	14	4	23	72	170	120	1,9
20	40	11110200402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.020.040.02	18	105	75	14	4	21	75	170	140	2,5
25	40	11110250402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.025.040.02	24	115	85	14	4	21	75	170	140	3,1
32	40	11110320402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.032.040.02	30	135	100	18	4	44	92	235	165	4,2
40	40	11110400402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.040.040.02	40	145	110	18	4	44	100	235	290	5,3
50	40	11110500402MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.050.040.02	49	160	125	18	4	44	110	235	300	7,1
65	16	11110650162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.065.016.02	64	180	145	18	4	60	141	335	300	10,8
65	25	11110650252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.065.025.02	64	180	145	18	4	60	141	335	300	10,8
80	16	11110800162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.080.016.02	75	195	160	18	4	60	150	335	320	12,5
80	25	11110800252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.080.025.02	75	195	160	18	8	60	150	335	320	12,5
100	16	11111000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.100.016.02	100	215	180	18	8	94	195	525	350	23,2
100	25	11111000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.100.025.02	100	230	190	22	8	94	195	525	350	23,2
125	16	11111250162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.125.016.02	125	245	210	18	8	98	210	525	380	33,4
125	25	11111250252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.125.025.02	125	270	220	26	8	98	210	525	380	37
150	16	11111500162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.150.016.02	148	280	240	22	8	84	225	625	410	44
150	25	11111500252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.150.025.02	148	300	250	26	8	84	225	625	410	46
200	16	11112020162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.200.016.02	200	335	295	22	12	127	270	625	530	71
200	25	11112020252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.200.025.02	200	360	310	26	12	127	270	625	530	72,6
250*	16	11112500162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.250.016.02	248	405	355	26	12	167	634	-	750	140
300*	16	11113000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.300.016.02	300	460	410	26	12	210	690	-	750	266
400*	16	11114000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.400.016.02	390	580	525	30	16	170	870	-	990	610
500*	16	11115000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.500.016.02	500	710	650	33	20	970	217	-	1017	810 (940)**
500*	25	11115000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.500.025.02	500	730	660	36	20	970	217	-	1017	830 (960)**
600*	16	11116000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.600.016.02	600	840	770	36	20	1065	270	-	1173	1095 (1225)**
600*	25	11116000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.Ф.600.025.02	600	840	770	39	20	1065	270	-	1173	1115 (1245)**

* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

** Вес с редуктором Q16000 S (Вес с редуктором Q24000 S).

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13

DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 - 700: AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:
фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсиликонового эластомера

УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 – 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300 - 700: механический редуктор в комплекте

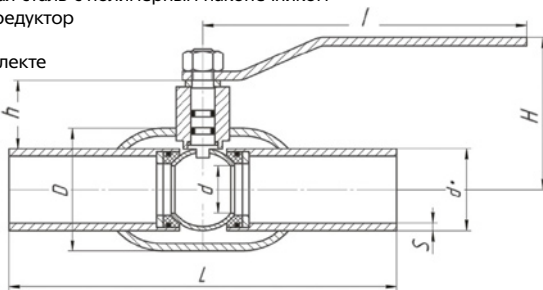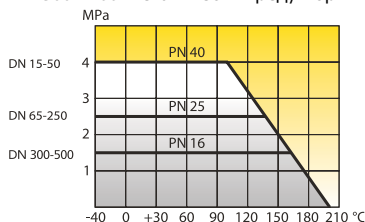

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D	H	h	l	L	Вес, кг
15	40	12200159402MULD0000000000	КШ.Ц.П.015.040.02	10	21,3	2,8	38	72	23	170	200	0,8
20	40	12200209402MULD0000000000	КШ.Ц.П.020.040.02	15	27	2,8	42	72	23	170	200	0,8
25	40	12200259402MULD0000000000	КШ.Ц.П.025.040.02	18	32	3	48	75	21	170	230	1,1
32	40	12200329402MULD0000000000	КШ.Ц.П.032.040.02	24	38	3,5	57	75	21	170	230	1,5
40	40	12200409402MULD0000000000	КШ.Ц.П.040.040.02	30	48	3,5	60	92	44	235	250	2
50	40	12200509402MULD0000000000	КШ.Ц.П.050.040.02	40	57	3,5	76	100	44	235	270	2,6
65	25	12200659252MULD0000000000	КШ.Ц.П.065.025.02	49	76	4	89	110	44	235	280	3,4
80	25	12200809252MULD0000000000	КШ.Ц.П.080/070.025.02	63	89	4	114	141	60	335	280	5,3
100	25	12201009252MULD0000000000	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	108	5	133	150	60	335	300	6,7
125	25	12201259252MULD0000000000	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	133	6	180	195	94	525	330	15,3
150	25	12201509252MULD0000000000	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	159	6	219	210	98	525	360	20,6
200	25	12202009252MULD0000000000	КШ.Ц.П.200/150.025.02	148	219	8	273	225	84	625	430	36
250	25	12202529252MULD0000000000	КШ.Ц.П.250/200.025.02	200	273	8	351	270	100	625	510	54
300*	16	12203009162MULD0000000000	КШ.Ц.П.300/250.016.02	240	325	8	426	634	167	-	730	120
350*	16	12203509162MULD0000000000	КШ.Ц.П.350/300.016.02	300	377	10	530	690	196	-	730	230
400*	16	12204009162MULD0000000000	КШ.Ц.П.400/305.016.02	300	426	10	530	690	196	-	860	280
500*	16	12205009162MULD0000000000	КШ.Ц.П.500/400.016.02	390	530	10	630	870	170	-	970	450
600*	25	12206009252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.600/500.025.02	500	630	10	820	970	217	-	1143	740 (870)**
700*	25	12207009252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.700/600.025.02	600	720	10	1020	1065	270	-	1346	990 (1120)**

* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

** Вес с редуктором Q16000 S (Вес с редуктором Q24000 S).

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20X13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 - 600: AISI 409

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:

фторопласт-Ф4К20

Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера





УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 - 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 - 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250 - 600: механический редуктор в комплекте

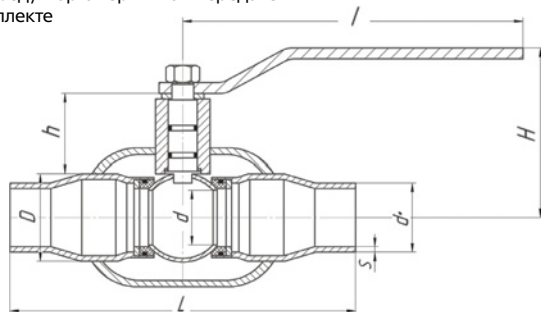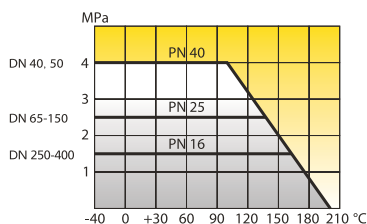

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D	H	h	l	L	Вес, кг
15	40	12200150402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.015.040.02	15	21,3	2,8	27	72	23	170	200	0,8
20	40	12200200402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.020.040.02	18	27	2,8	32	75	21	170	230	1,1
25	40	12200250402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.025.040.02	24	32	3	38	75	21	170	230	1,5
32	40	12200320402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.032.040.02	30	38	3,5	48	92	44	170	250	2
40	40	12200400402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.040.040.02	40	48	3,5	57	100	44	235	270	2,6
50	40	12200500402MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.050.040.02	49	57	4	76	110	44	235	280	3,4
65	25	12200650252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.065.025.02	64	76	4	89	141	60	335	280	5,3
80	25	12200800252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.080.025.02	75	89	5	108	150	60	335	300	6,7
100	25	12201000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.100.025.02	100	108	6	133	195	94	525	330	15,3
125	25	12201250252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.125.025.02	125	133	6	159	210	98	525	360	20,6
150	25	12201500252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.150.025.02	148	159	6	180	225	84	625	390	29,6
200	25	12202020252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.200.025.02	200	219	8	245	270	127	625	510	53
250*	16	12202500162MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.250.016.02	248	273	8	325	634	167	-	730	120
300*	16	12203000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.300.016.02	300	325	8	377	690	210	-	730	230
400*	16	12204000162MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.400.016.02	390	426	10	426	870	170	-	970	450
500*	25	12205000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.500.025.02	500	530	10	820	970	217	-	991	700 (830)**
600*	25	12206000252MULD0000000000	К.Ш.Ц.П.600.025.02	600	630	10	1020	1065	270	-	1143	935 (1065)**

* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

** Вес с редуктором Q16000 S (Вес с редуктором Q24000 S).

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13

DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 - 100: AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:
фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим
уплотнением из фторсиликонового эластомера

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81



УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 - 100: ручка - окрашенная углеродистая сталь
с полимерным наконечником

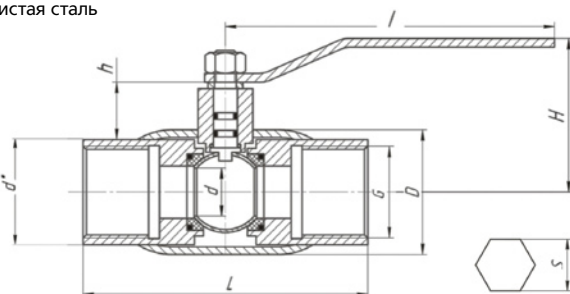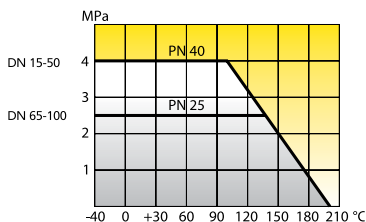

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	S	d*	d	D	G	N	h	I	L	Вес, кг
15	40	13300159402MULD0000000000	КШ.Ц.М.015.040.02	27	-	10	38	1/2	72	23	170	135	0,8
20	40	13300209402MULD0000000000	КШ.Ц.М.020.040.02	32	-	15	42	3/4	72	23	170	135	0,8
25	40	13300259402MULD0000000000	КШ.Ц.М.025.040.02	41	-	18	48	1	75	21	170	135	1,2
32	40	13300329402MULD0000000000	КШ.Ц.М.032.040.02	-	49	24	57	1 1/4	75	21	170	135	1,5
40	40	13300409402MULD0000000000	КШ.Ц.М.040.040.02	-	55	30	60	1 1/2	92	44	235	155	1,9
50	40	13300509402MULD0000000000	КШ.Ц.М.050.040.02	-	68	40	76	2	100	44	235	170	2,9
65	25	13300659252MULD0000000000	КШ.Ц.М.065.025.02	-	84	49	89	2 1/2	110	44	235	190	4
80	25	13300809252MULD0000000000	КШ.Ц.М.080/065.025.02	-	99	63	114	3	135	84	335	200	5,8
100	25	13301009252MULD0000000000	КШ.Ц.М.100/080.025.02	-	133	75	133	4	150	84	335	240	11,7

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13

DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 : AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:
фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим
уплотнением из фторсиликонового эластомера

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81



УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 – 80: ручка - окрашенная углеродистая сталь
с полимерным наконечником

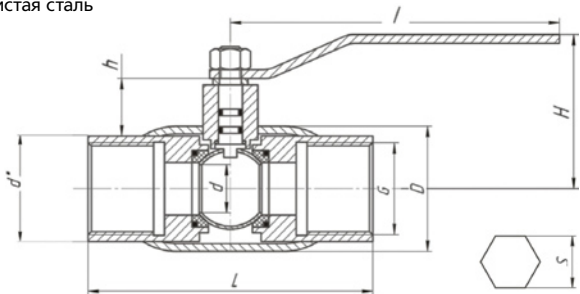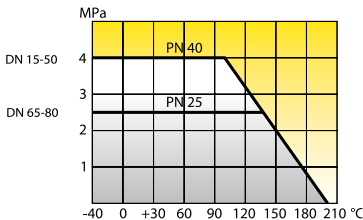

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	S	d*	d	D	G	H	h	l	L	Вес, кг
15	40	13300150402MULD0000000000	КШ.Ц.М.015.040.02	27	-	15	42	1/2	72	23	170	135	0,8
20	40	13300200402MULD0000000000	КШ.Ц.М.020.040.02	41	-	18	48	3/4	75	17	170	135	1,2
25	40	13300250402MULD0000000000	КШ.Ц.М.025.040.02	41	-	24	57	1	75	20	170	135	1,5
32	40	13300320402MULD0000000000	КШ.Ц.М.032.040.02	-	55	30	60	1 1/4	92	40	235	155	1,9
40	40	13300400402MULD0000000000	КШ.Ц.М.040.040.02	-	68	40	76	1 1/2	100	38	235	170	2,9
50	40	13300500402MULD0000000000	КШ.Ц.М.050.040.02	-	81	49	89	2	110	41	235	190	4
65	25	13300650252MULD0000000000	КШ.Ц.М.065.025.02	-	99	64	114	2 1/2	135	79	335	200	5,8
80	25	13300650252MULD0000000000	КШ.Ц.М.080.025.02	-	133	75	133	3	150	84	335	240	11,5

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ СПУСКНОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13

DN 40 - 50: AISI 304

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:



фторопласт-Ф4К20

Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим

уплотнением из фторсилоксанового эластомера

УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 – 50: ручка - окрашенная углеродистая сталь
с полимерным наконечником

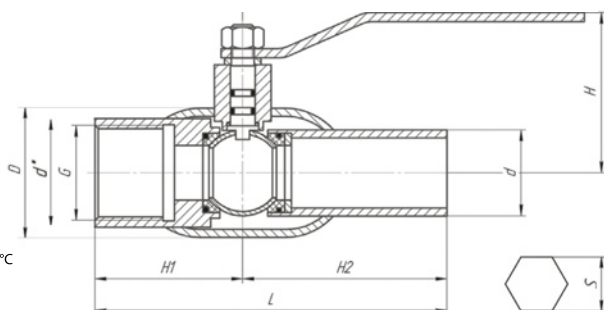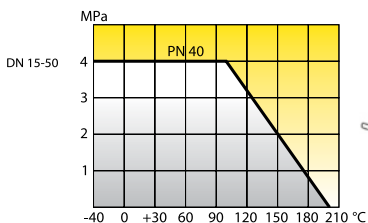

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	S	d*	D	G	H1	H2	I	H	d	L
15	40	14400159402MULD0000000000	КШ.Ц.С.015.040.02	27	-	38	1/2	68	100	170	72	21	168
20	40	14400209402MULD0000000000	КШ.Ц.С.020.040.02	32	-	42	3/4	68	100	170	72	27	168
25	40	14400259402MULD0000000000	КШ.Ц.С.025.040.02	41	-	48	1	68	115	170	75	32	183
32	40	14400329402MULD0000000000	КШ.Ц.С.032.040.02	-	49	57	1 1/4	68	115	170	75	38	183
40	40	14400409402MULD0000000000	КШ.Ц.С.040.040.02	-	55	60	1 1/2	78	125	230	92	48	203
50	40	14400509402MULD0000000000	КШ.Ц.С.050.040.02	-	68	76	2	85	135	230	100	57	220

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

КОМБИНИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20Х13

DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 - 250: AISI 409

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:

фторопласт-Ф4К20

Уплотнение шара: фторопласт – Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера



УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 - 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 - 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

ФЛАНЦЫ

Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

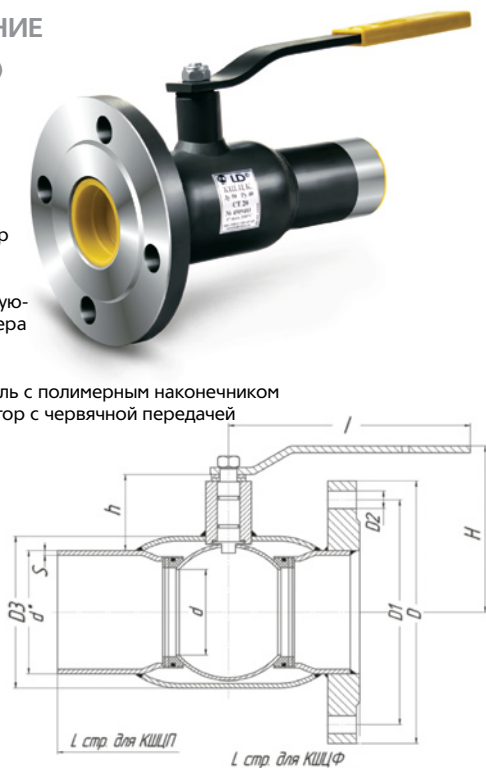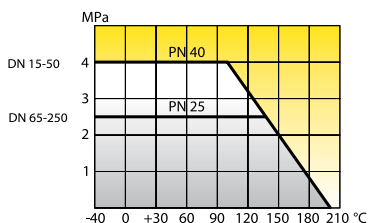

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D3	H	h	I	D1	D2	n отв	D	L
15	40	11200159402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.015.040.02	10	21	2,8	38	72	23	170	65	14	4	95	160
20	40	11200209402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.020.040.02	15	27	2,8	42	72	23	170	75	14	4	105	160
25	40	11200259402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.025.040.02	18	32	3,2	48	75	21	170	85	14	4	115	185
32	40	11200329402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.032.040.02	24	38	3,5	57	75	21	170	100	18	4	135	185
40	40	11200409402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.040.040.02	30	48	3,5	60	92	44	235	110	18	4	145	208
50	40	11200509402MGLD0000000000	КШ.Ц.К.050.040.02	40	57	3,5	76	100	44	235	125	18	4	160	225
65	25	11200659252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.065.025.02	49	76	4	89	110	44	235	145	18	8	180	240
80	25	11200809252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.080/065.025.02	63	89	4	114	141	60	335	160	18	8	195	245
100	25	11201009252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.100/080.025.02	75	108	5	133	150	60	335	190	22	8	230	265
125	25	11201259252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.125/100.025.02	100	133	6	180	195	94	525	220	26	8	270	340
150	25	11201509252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.150/125.025.02	125	159	6	219	210	98	525	250	26	8	300	370
200	25	11202009252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.200/150.025.02	148	219	8	273	225	84	625	310	26	12	360	440
250	25	11202509252MGLD0000000000	КШ.Ц.К.250/200.025.02	200	273	8	325	270	127	625	370	30	12	425	520

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

с удлинненным штоком для подземной установки
(ГЛУБИНА ЗАКЛАДКИ: 500-3000 мм.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20X13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 50 - 65: AISI 304; DN 80 - 500: AISI 409

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:
фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт – Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСОБОУСИЛЕННОГО ТИПА:

- Protogol

УПРАВЛЕНИЕ

- Т-ключ
- Редуктор
- Электропривод
- Пневмопривод

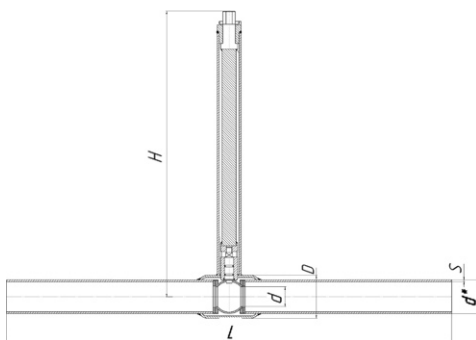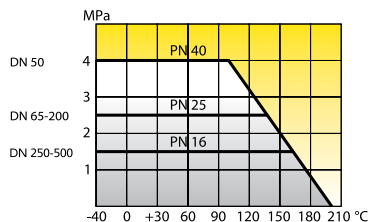

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D	H	L
50	40	12200509402MULD150000000	КШ.Ц.П.050.040.02 H=1500	40	57	3,5	76	по заказу	1500
65	25	12200659252MULD150000000	КШ.Ц.П.065.025.02 H=1500	49	76	4	89	по заказу	1500
80	25	12200809252MULD150000000	КШ.Ц.П.080/070.025.02 H=1500	63	89	4	114	по заказу	1500
100	25	12201009252MULD150000000	КШ.Ц.П.100/080.025.02 H=1500	75	108	5	133	по заказу	1500
125	25	12201259252MULD150000000	КШ.Ц.П.125/100.025.02 H=1500	100	133	6	180	по заказу	1500
150	25	12201509252MULD150000000	КШ.Ц.П.150/125.025.02 H=1500	125	159	6	219	по заказу	1500
200	25	12202009252MULD150000000	КШ.Ц.П.200/150.025.02 H=1500	148	219	8	273	по заказу	1500
250	16	12202529252MULD150000000	КШ.Ц.П.250/200.016.02 H=1500	200	273	8	351	по заказу	1500
300*	16	12203009162MULD150000000	КШ.Ц.П.300/250.016.02 H=1500	240	325	8	426	по заказу	730
350*	16	12203509162MULD150000000	КШ.Ц.П.350/300.016.02 H=1500	300	377	10	530	по заказу	730
500*	16	12205009162MULD150000000	КШ.Ц.П.500/400.016.02 H=1500	390	530	10	630	по заказу	970

* Поставляется с редуктором в комплекте.

H - Указывается высота штока до 3000 мм.

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

с удлиненным штоком для подземной установки

(ГЛУБИНА ЗАКЛАДКИ: 500-3000 мм.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 50 - 65: AISI 304; DN 80 - 400: AISI 409

Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:

фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт – Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСОБОУСИЛЕННОГО ТИПА:

- Protogol

УПРАВЛЕНИЕ

- Т-ключ
- Редуктор
- Электропривод
- Пневмопривод

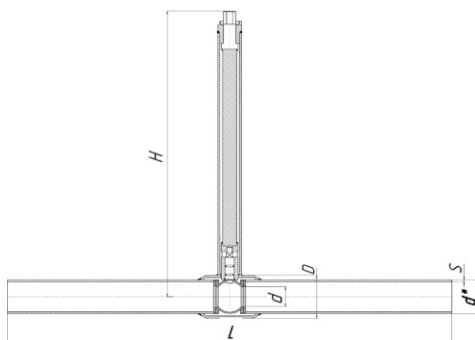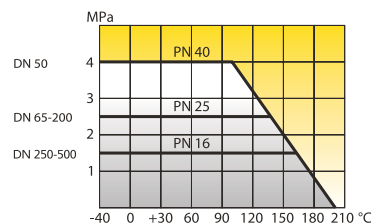

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D	H	L
50	40	12200500402MULD150000000	КШ.Ц.П.050.040.02 Н=1500	49	57	3,5	89	по заказу	1500
65	25	12200650252MULD150000000	КШ.Ц.П.065.025.02 Н=1500	64	76	4	114	по заказу	1500
80	25	12200800252MULD150000000	КШ.Ц.П.080.025.02 Н=1500	75	89	4	133	по заказу	1500
100	25	12201000252MULD150000000	КШ.Ц.П.100.025.02 Н=1500	100	108	5	180	по заказу	1500
125	25	12201250252MULD150000000	КШ.Ц.П.125.025.02 Н=1500	125	133	6	219	по заказу	1500
150	25	12201500252MULD150000000	КШ.Ц.П.150.025.02 Н=1500	148	159	6	273	по заказу	1500
200	25	12202020252MULD150000000	КШ.Ц.П.200.025.02 Н=1500	200	219	8	351	по заказу	1500
250*	16	12202500162MULD150000000	КШ.Ц.П.250.016.02 Н=1500	248	273	8	426	по заказу	730
300*	16	12203000162MULD150000000	КШ.Ц.П.300.016.02 Н=1500	300	325	8	530	по заказу	730
400*	16	12204000162MULD150000000	КШ.Ц.П.400.016.02 Н=1500	390	426	10	630	по заказу	970


* Поставляется с редуктором в комплекте.
H - Указывается высота штока до 3000 мм.

КРАН ШАРОВОЙ LD

С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

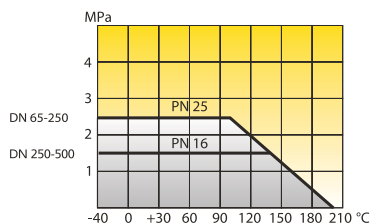

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ LD с механическим редуктором

DN	КОД	Тип редуктора	Масса редуктора, кг	Размер, мм						Диаметр штурвала
				A	B	C	D	E1*	E2*	
65	К.Ш.Ц.Х.Р.065.025.02	X-41	1,6	240	183	146	56	280	300	160
80	К.Ш.Ц.Х.Р.080/070.025.02	X-41	1,6	240	183	146	56	280	210	160
80	К.Ш.Ц.Х.Р.080.025.02	X-41	1,6	250	183	146	60	300	320	160
100	К.Ш.Ц.Х.Р.100/080.025.02	X-41	1,6	250	183	146	60	300	230	160
100	К.Ш.Ц.Х.Р.100.025.02	X-61	2,7	296	206	213	60	330	350	200
125	К.Ш.Ц.Х.Р.125/100.025.02	X-61	2,7	296	206	213	60	330	350	200
125	К.Ш.Ц.Х.Р.125.025.02	X-61	2,7	313	203	213	60	360	380	200
150	К.Ш.Ц.Х.Р.150/125.025.02	X-61	2,7	313	203	213	60	360	380	200
150	К.Ш.Ц.Х.Р.150.025.02	Q-800 S	7,7	340	204	261	67,5	390	410	200
200	К.Ш.Ц.Х.Р.200/150.025.02	Q-800 S	7,7	340	204	261	67,5	430	450	200
200	К.Ш.Ц.Х.Р.200.025.02	Q-1500 S	13,5	433	257	258	78	510	530	300
250	К.Ш.Ц.Х.Р.250/200.025.02	Q-1500 S	13,5	433	257	258	78	510	530	300
250	К.Ш.Ц.Х.Р.250.016.02	Q-4000 S	31,5	634	421	399	141	730	750	500
300	К.Ш.Ц.Х.Р.300/250.016.02	Q-4000 S	31,5	634	421	399	141	730	750	500
300	К.Ш.Ц.Х.Р.300.016.02	Q-6500 S	37,5	688	423	431	141	730	750	500
350	К.Ш.Ц.Х.Р.350/300.016.02	Q-6500 S	37,5	688	423	431	141	730	750	500
400	К.Ш.Ц.Х.Р.400/305.016.02	Q-6500 S	37,5	688	423	431	141	860	870	500
400	К.Ш.Ц.Х.Р.400.016.02	Q-24000 S	192	871	556	580	255	970	990	700
500	К.Ш.Ц.Х.Р.500/400.016.02	Q-24000 S	192	871	556	580	255	970	990	700

*E1 – строительная длина для приварного соединения


*E2 – строительная длина для фланцевого соединения

ПРИМЕНЕНИЕ

Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика.

–х– в обозначении крана соответствует типу присоединения.


Исполнение посадочного фланца по ISO 5211

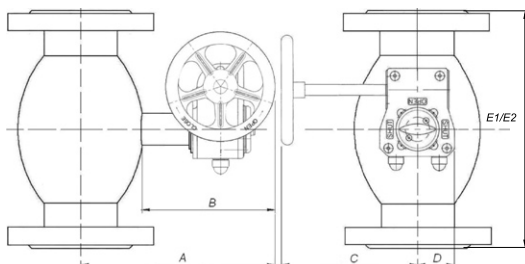

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ РЕДУКТОРА НА КРАН ШАРОВОЙ LD

- 1 Перед установкой редуктора убедитесь, что головка штока шарового крана LD, поверхности и монтажные отверстия фланцев, ответная часть редуктора чисты и не имеют заусенцев.
- 2 Установите шаровой кран LD в положение «открыто». В положении «открыто» риска указателя положения на головке штока или воображаемая линия, соединяющая шпонки на головке штока, расположена по продольной оси.
- 3 Установите редуктор в положение «открыто»- указатель положения редуктора должен указывать на положение OPEN (открыто).
- 4 Установите муфту в редуктор. Нанесите на отверстие в редукторе небольшое количество масла или любой другой смазки для облегчения соединения с муфтой. При установке избегайте перекосов муфты относительно оси отверстия редуктора. Посадка муфты в редуктор допускается «в натяг» с целью уменьшения люфтов.
- 5 Установите шаровой кран LD в положение, при котором шток расположен вертикально.
- 6 Нанесите на головку штока небольшое количество масла или любой другой смазки для облегчения соединения.
- 7 Установите редуктор на шаровой кран LD таким образом, чтобы направление указателя положения в состоянии «открыто» совпадало с продольной осью крана. При установке избегайте перекосов редуктора относительно плоскости присоединительного фланца шарового крана LD. Проследите, чтобы шпонка (при наличии таковой) не выпала из паза на штоке. При необходимости нанесите любую консистентную смазку под шпонку для того, чтобы шпонка не выпала в момент посадки редуктора.
- 8 Закрепите с помощью болтов и шайб редуктор на ответном фланце шарового крана LD. Последовательность затягивания болтов должна быть «крест-накрест» для лучшей посадки редуктора.
- 9 Закрепите штурвал на входном валу редуктора с помощью прилагаемого штифта стального пружинного с прорезью (при критическом превышении максимального момента, например, в случае заклинивания, штифт разрушается, тем самым предотвращая поломку редуктора). Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять штурвал с помощью сплошных штифтов, болтов и т.п.
- 10 Регулирование упоров-ограничителей конечных положений:
 - 10.1 Снять защитный колпачок с контр-гайки упора-ограничителя. Открутить упор-ограничитель 1 и 2.
 - 10.2 Установить шаровой кран LD в положение «открыто» и закрутить упор-ограничитель 1 до соприкосновения с квадратом редуктора (в упор при закручивании). Затянуть контр-гайку упораограничителя, не допуская при этом его поворота.
 - 10.3 Установить шаровой кран LD в положение «закрыто» и закрутить упор-ограничитель 2 до соприкосновения с квадратом редуктора (в упор при закручивании). Затянуть контр-гайку упораограничителя, не допуская при этом его поворота.
- 11 Проведите контрольное открытие/закрытие крана.

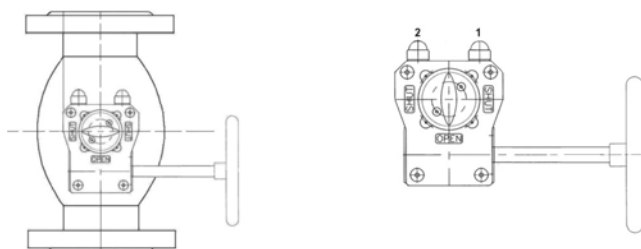

Редуктор в положении «ЗАКРЫТО» – ось указателя перпендикулярна оси крана (А)
Редуктор в положении «ОТКРЫТО» – указатель должен показывать на положение «OPEN» (В)

Редукторы ProGear подходят для всех основных видов производственных использований в энергетике, отоплении, вентиляции, кондиционировании воздуха и водоснабжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МЭОФ на шаровые краны LD

DN	КОД	Тип редуктора	Ном. крут. момент на выходном валу	Ном. время полного хода выходного вала, сек	Ном. значение полного хода выходного вала	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
65	К.Ш.Ц.Х.Э.065.025.02	МЭОФ-100/25-0,25М-99К	100	25	0,25	426x315x300	28
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080/070.025.02	МЭОФ-100/25-0,25М-99К	100	25	0,25	426x315x300	28
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080.025.02	МЭОФ-100/25-0,25М-99К	100	25	0,25	426x315x300	28
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100/080.025.02	МЭОФ-100/25-0,25М-99К	100	25	0,25	426x315x300	28
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100.025.02	МЭОФ-250/25-0,25М-99К	250	25	0,25	450x315x300	28
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125/100.025.02	МЭОФ-250/25-0,25М-99К	250	25	0,25	450x315x300	28
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125.025.02	МЭОФ-250/25-0,25М-99К	250	25	0,25	450x315x300	28
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150/125.025.02	МЭОФ-250/25-0,25М-99К	250	25	0,25	450x315x300	28
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150.025.02	МЭОФ-630/15-0,25М-97К	630	15	0,25	480x410x402	67,0
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200/150.025.02	МЭОФ-630/15-0,25М-97К	630	15	0,25	480x410x402	67,0
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200.025.02	МЭОФ-1000/25-0,25М-97К	1000	25	0,25	480x410x402	68,0
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250/200.025.02	МЭОФ-1000/25-0,25М-97К	1000	25	0,25	480x410x402	68,0
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250.016.02	МЭОФ-4000/63-0,25-09К	4000	63	0,25	650x340x600	97,0
300	К.Ш.Ц.Х.Э.300/250.016.02	МЭОФ-4000/63-0,25-09К	4000	63	0,25	650x340x600	97,0
300	К.Ш.Ц.Х.Э.300.016.02	МЭОФ-4000/63-0,25М-97К	4000	63	0,25	720x660x605	97,0
350	К.Ш.Ц.Х.Э.350/300.016.02	МЭОФ-4000/63-0,25М-97К	4000	63	0,25	720x660x605	97,0
400	К.Ш.Ц.Х.Э.400/305.016.02	МЭОФ-4000/63-0,25М-97К	4000	63	0,25	720x660x605	97,0
400	К.Ш.Ц.Х.Э.400.016.02	ПЭМ-Б8М У2 + РЗА-С2-20000.1-264-22.48	20000	88	0,25	1364x415x605	180,5
500	К.Ш.Ц.Х.Э.500/400.016.02	ПЭМ-Б8М У2 + РЗА-С2-20000.1-264-22.48	20000	88	0,25	1364x415x605	180,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ГЗ-ОФ на шаровые краны LD

DN	КОД	Тип редуктора	Ном. время полного хода выходного вала, сек	Ном. крут. момент на выходном валу	Двигатель (380В 3ф/50Гц)			Масса, кг
					Мощность, Вт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	
65	К.Ш.Ц.Х.Э.065.025.02	ГЗ-ОФ.100	7,5	100	30	0,32	1,1	36
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080/070.025.02				30			
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080.025.02	ГЗ-ОФ.200	30	200	60	0,32	1,1	36
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100/080.025.02				60			
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100.025.02	ГЗ-ОФ.320	30	320	90	0,6	2	36
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125/100.025.02				90			
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125.025.02	ГЗ-ОФ.630	7,5	630	180	1,2	5	56
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150/125.025.02							
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150.025.02	ГЗ-ОФ.630	15	630	180	1,2	5	56
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200/150.025.02							
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200/200.025.02	ГЗ-ОФ.1600	30	1600	370	2,3	11	56
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250/200.025.02							
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250.016.02	ГЗ-ОФ.2500	30	2500	750	2,8	16	100
300	К.Ш.Ц.Х.Э.300/250.016.02							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АУМА на шаровые краны LD

DN	КОД	Тип редуктора	Ном. крут. момент на выходном валу	Ном. время полного хода вы- ходного вала, сек	Ном. значение полного хода вы- ходного вала	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
65	К.Ш.Ц.Х.Э.065.025.02	SG 07.1 (SQ 07.2)	120-300	8-32	0,25	490x263x275	24
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080/070.025.02	SG 07.1 (SQ 07.2)	120-300	8-32	0,25	490x263x275	24
80	К.Ш.Ц.Х.Э.080.025.02	SG 07.1 (SQ 07.2)	120-300	8-32	0,25	490x263x275	24
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100/080.025.02	SG 07.1 (SQ 07.2)	120-300	8-32	0,25	490x263x275	24
100	К.Ш.Ц.Х.Э.100.025.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125/100.025.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
125	К.Ш.Ц.Х.Э.125.025.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150/125.025.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150.016.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
150	К.Ш.Ц.Х.Э.150.025.02	SA 07.6/GS 63.3	350-1000	17	0,25	550x520x300	33
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200/150.016.02	SG 10.1 (SQ 10.2)	250-600	16-63	0,25	506x310x291	27
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200/150.025.02	SA 07.6/GS 63.3	350-1000	17	0,25	550x520x300	33
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200.016.02	SG 12.1 (SQ 12.2)	500-1200	32	0,25	506x390x313	28
200	К.Ш.Ц.Х.Э.200.025.02	SA 10.2/GS 80.3	730-2200	9-100	0,25	550x320x600	42
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250/200.016.02	SG 12.1 (SQ 12.2)	500-1200	32	0,25	506x390x313	28
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250/200.025.02	SA 10.2/GS 80.3	730-2200	9-100	0,25	550x320x600	42
250	К.Ш.Ц.Х.Э.250.016.02	SA 10.2/GS 125.3/VZ 4.3 (SA 07.6/GS 100.3/VZ 4.3)	2900-8700	35-284	0,25	550x340x790	73
300	К.Ш.Ц.Х.Э.300/250.016.02	SA 10.2/GS 125.3/VZ 4.3 (SA 07.6/GS 100.3/VZ 4.3)	2900-8700	35-284	0,25	550x340x790	73
300	К.Ш.Ц.Х.Э.300.016.02	SA 10.2/GS 125.3/VZ 4.3	2900-8700	35-284	0,25	550x340x790	73
350	К.Ш.Ц.Х.Э.350/300.016.02	SA 10.2/GS 125.3/VZ 4.3	2900-8700	35-284	0,25	550x340x790	73
400	К.Ш.Ц.Х.Э.400/305.016.02	SA 10.2/GS 125.3/VZ 4.3	2900-8700	35-284	0,25	550x340x790	73
400	К.Ш.Ц.Х.Э.400.016.02	SA 10.2/GS 160.3/GZ 8:1 (SA 10.2/GS 200.3/GZ 16:1)	10720-28000	288	0,25	1150x670x350	120 (200)
500	К.Ш.Ц.Х.Э.500/400.016.02	SA 10.2/GS 160.3/GZ 8:1 (SA 10.2/GS 200.3/GZ 16:1)	10720-28000	288	0,25	1150x670x350	120 (200)

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- 1 Обслуживание электропривода должно производиться в соответствии с установленными «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- 2 Место установки электроприводов должно иметь достаточную освещенность;
- 3 Корпус электропривода должен быть заземлен;
- 4 Работа с электроприводом должна производиться только исправным инструментом;
- 5 Приступая к профилактической работе, необходимо убедиться, что электропривод отключен от электросети.

Возможно изготовление кранов под иной электропривод.

КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ LD Regula

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ФЛАНЦЕВОЕ / ПРИВАРНОЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

(исполнение У)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20Х13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 25 - 40: 20x13 PN 50-100: AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:



фторопласт упрочненный

Уплотнение шара: упрочненный фторопласт

с дублирующим уплотнением из фторсиликонового эластомера

РУКОЯТКА:

DN 25 - 100: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

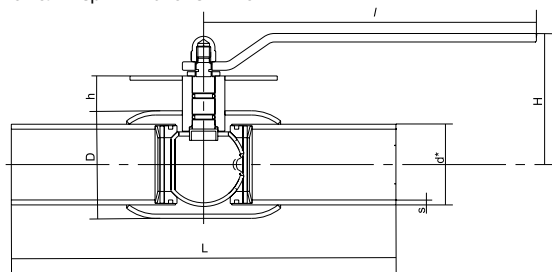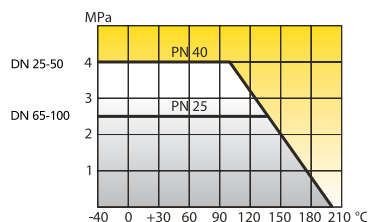

МАРКИРОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КРАНА LD

- 1 - товарный знак завода-производителя
- 2 - условное обозначение шарового крана
- 3 - дата изготовления шарового крана
- 4 - контактный телефон завода-производителя
- 5 - условный диаметр и условное давление
- 6 - материал корпуса шарового крана
- 7 - серийный номер партии шарового крана
- 8 - максимально допустимая температура рабочей среды




ТАБЛИЦА Kv

Знач.	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
1	-	-	-	0,39	0,60	1,26	2,52	3,42	6,48	8,6	13,68	19,70
2	0,14	0,14	0,49	0,83	1,48	2,70	4,75	7,31	12,46	18,00	26,64	38,40
3	0,42	0,42	1,36	1,44	2,70	4,39	7,92	13,14	20,09	30,60	44,28	63,80
4	0,80	0,80	2,00	2,30	3,96	6,84	11,63	19,08	28,84	45,00	65,88	95,00
5	1,24	1,24	3,00	3,42	5,98	9,83	16,67	27,54	42,84	65,52	102,24	147,00
6	2,04	2,04	4,50	5,11	8,57	14,04	25,20	38,88	60,84	97,92	151,92	219,00
7	3,24	3,24	6,70	7,27	12,31	19,80	33,84	53,64	90,00	145,80	241,20	325,00
8	4,45	4,45	9,30	10,08	17,64	27,00	45,72	75,60	136,80	208,80	338,40	486,00
9	5,83	5,83	12,65	13,14	22,57	34,20	61,20	108,00	216,00	293,80	460,80	660,00

Масса и габаритные размеры равны запорным кранам LD, соответствующего диаметра.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Краны должны оставаться работоспособными и сохранять свои параметры, при воздействии минимальных температур рабочей и окружающей среды:
 - от минус 60 до плюс 200 °С - для варианта исполнения - 01, 03, (см. Руководство по эксплуатации)
 - от минус 40 до плюс 200 °С - для варианта 02 (см. Руководство по эксплуатации)
- 2 Краны должны быть работоспособными и сохранять свои параметры при воздействии:
 - температуры рабочей среды до плюс 200 °С, при рабочем давлении 0 атм.
 - дополнительного нагрева от прямых солнечных лучей до плюс 80 °С для всех вариантов исполнения с ручным управлением, предназначенных для работы на открытом воздухе
- 3 При опрессовке сделать 2-3 цикла «открыто-закрыто».

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


- 1 При монтаже и эксплуатации кранов руководствоваться паспортом и руководством по эксплуатации.
- 2 Краны могут устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к ручному приводу.
- 3 Максимальная амплитуда вибросмещения трубопроводов не более 0,25 мм.
- 4 Допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана 0,2 мм.
- 5 Перед установкой крана, трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и тд.
- 6 При монтаже крана, на вертикальном трубопроводе:
 - в момент приварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (во избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения);
 - при приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрыт (во избежание возникновения тяги от тепла сварки).
- 7 При монтаже крана на горизонтальном трубопроводе кран должен быть полностью открыт.
- 8 Приварку крана к трубопроводу производить электросваркой. Газовая сварка допускается для приварки кранов до DN150.
- 9 Зону расположения уплотнительных фторопластовых колец необходимо охлаждать от перегрева (выше 80 °С) увлажненной ветошью.
- 10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ШАР НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СВАРКИ (без предварительного охлаждения).
- 11 Во избежание гидроудара в трубопроводе открытие и закрытие крана производить плавно, без рывков.
- 12 Для предотвращения карстовых отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо несколько раз в год совершать по 2-3 цикла «открыто-закрыто».
- 13 При монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации кранов запрещается:

- 1 Дросселирование среды при частичном открытом затворе (п.3.26 ГОСТ 12.2.063-81).
- 2 Использовать краны в качестве регулирующих устройств.
- 3 Снимать кран, производить работы по подтяжке фланцевых соединений при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе.
- 4 Устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев крана.
- 5 Эксплуатировать кран при отсутствии оформленного на него паспорта.
- 6 Применять для управления краном рычаги, удлиняющие плечо рукоятки.
- 7 Использовать кран в качестве опоры для трубопровода.

ЗАВИСИМОСТЬ «ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА»
ДЛЯ СЕДЕЛ ИЗ ФТОРОПЛАСТА Ф4К20

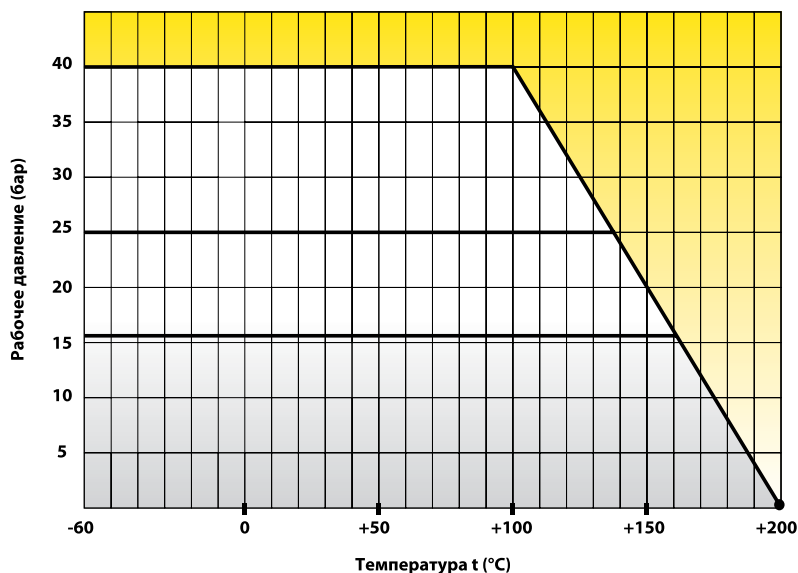

Пропускная способность шарового крана LD Kv – значения

DN	Стандартнопроходные краны	Полнопроходные краны
15	8	14
20	14	25
25	25	41
32	41	65
40	65	103
50	103	180
65	180	290
80	290	470
100	470	830
125	830	1 150
150	1 150	1 750
200	1 750	3 200
250	3 200	4 600
300	4 600	9 600
350	9 600	-
400	13 300	18 700
500	18 700	45 000
600	32 000	-

Пропускная способность шарового крана есть количество воды в м³/час при перепаде давления $\Delta p=1$ и температуре 15-25 °C



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

454010, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47, тел. +73517304747, факс +73517963085, ОГРН 1047423538315

в лице директора Невского А.П.

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые, т.м. "LD".

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

изготовитель: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 454010, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47

Код ТН ВЭД ТС: 8481808190

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № ТС2/3-ма/0846 от 27.05.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "Спектр", аттестат рег. № РОСС RU.0001.21AB92 от 21.10.2011 г., адрес: 121351, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.18, корп.1

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.05.2018 включительно.




Невский А.П.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-РУ.АЛ16.В.06271

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.05.2013

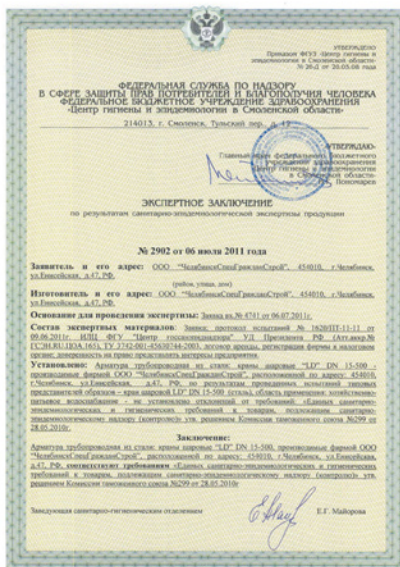



КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Завод в России

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
тел.: +7 (351) 730 47 47
факс: +7 (351) 796 30 85
e-mail: office@chsgs.ru

WWW.CHSGS.RU
ЛД.РФ

Завод в Казахстане

ТОО «Усть-Каменогорский завод
«КазРосПромАрматура»
070002, РК, ВКО, Усть-Каменогорск,
ул. Тракторная, 24
тел.: +7 (701) 803 90 71
факс: +7 (701) 803 90 62
e-mail: info.LD@chsgs.kz

WWW.CHSGS.KZ

Ваш региональный дилер



Представленные материалы носят информационный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Завод-производитель стремится улучшить качество информационных материалов. В каталоге не исключены опечатки.